


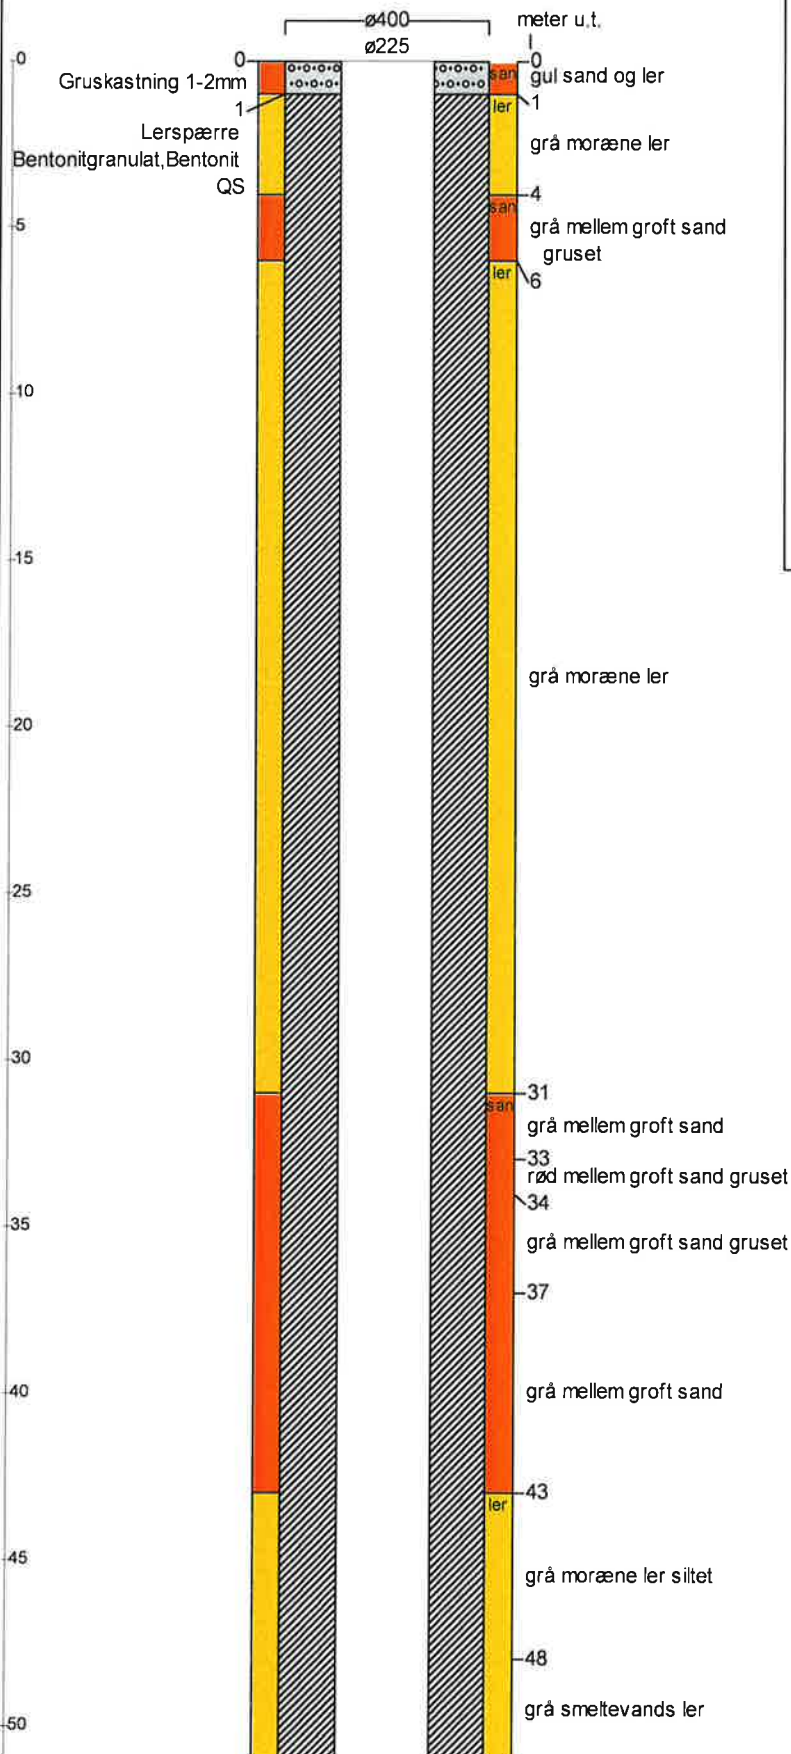

GEUS

BRONDBORER-BORERAPPORT DGU arkivnr: 152. 570**Lokal nr:**

Rekvirent : Sdr. Vilstrup Vandværk
Borested : Vilstrup Præstevæng 15
Boringsdato : 3/6 2018
Brøndborer : Højfeldt, Herning
BB-journr :
Formål : Vandværksboring
Boremethode : Luftsylleboring

Dimension : 400 mm til 98 m

Udbygning :

0-85 m: 225mm pvc (10mm), Gevind med O-ring
85-95 m: 225mm pvc (8mm), Gevind med O-ring

Vandstand og Ydelse :

Vandstand i ro 23,25 meter u.t. 8/5 2018
11,2 m³/t ved 22,05 m. sænkning efter 48 time(r)

BB Firma : A. Højfeldt A/S
Adresse : Mads Eg Damgaards vej 52
Telefon : 9712 0222
Fax :
E-mail : info@a-hoejfeldt.dk



BRØNDBORER-BORERAPPORT

DGU arkivnr: 152. 570

Lokal nr:

